



AREVA




Réunion du CLIC

Thierry GILLOT

Chef d'établissement Cezus – Areva Jarrie

Préfecture de l'Isère, le 28 mai 2010


CEZUS : référence mondiale du zirconium

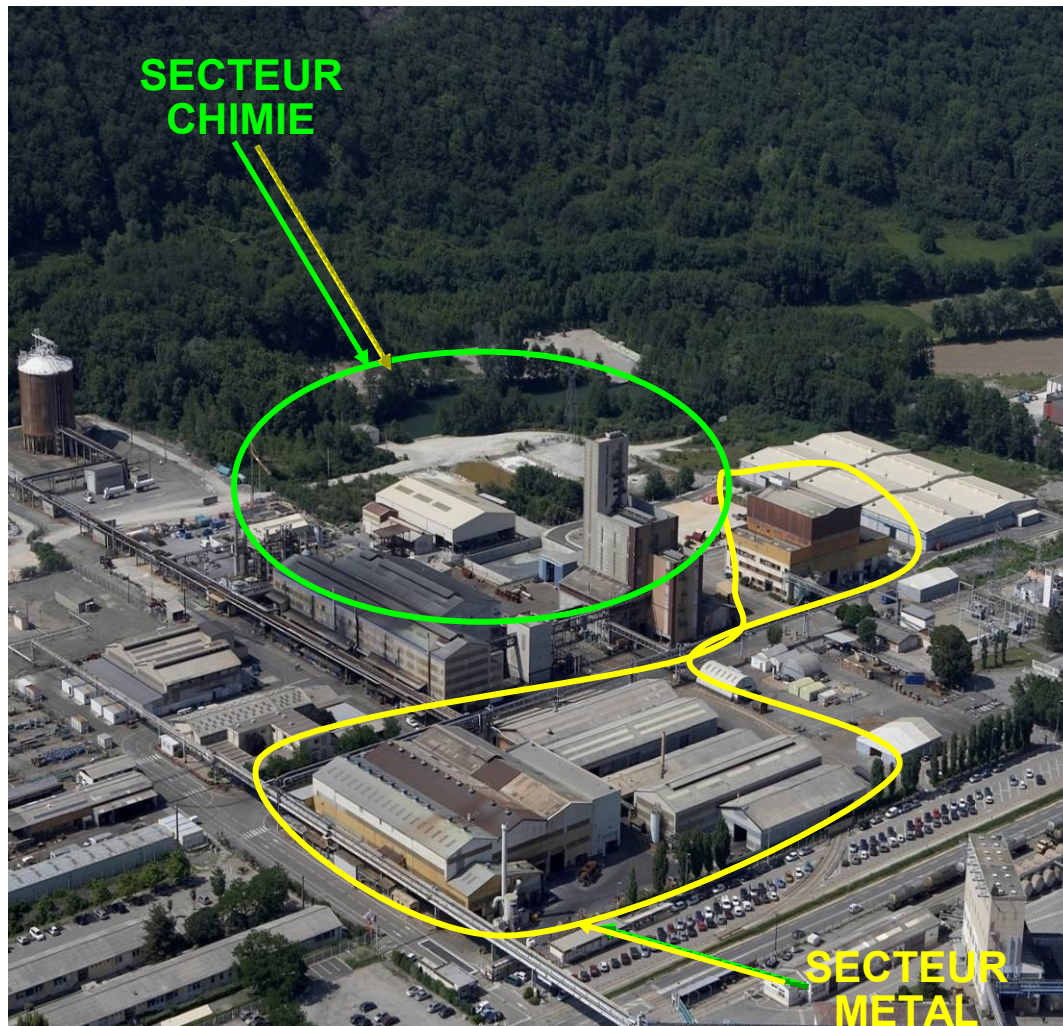

- ▶ Site Seveso seuil haut
- ▶ Certifications
 - ◆ ISO 14001
 - ◆ ISO 9001
 - ◆ OHSAS 18001
- ▶ Effectif
 - ◆ 250 personnes + 70 intervenants d'entreprises extérieures
- ▶ 10 M€/an d'investissement + 10 M€/an consacrés à l'entretien des installations

FILIALE

Processus de fabrication

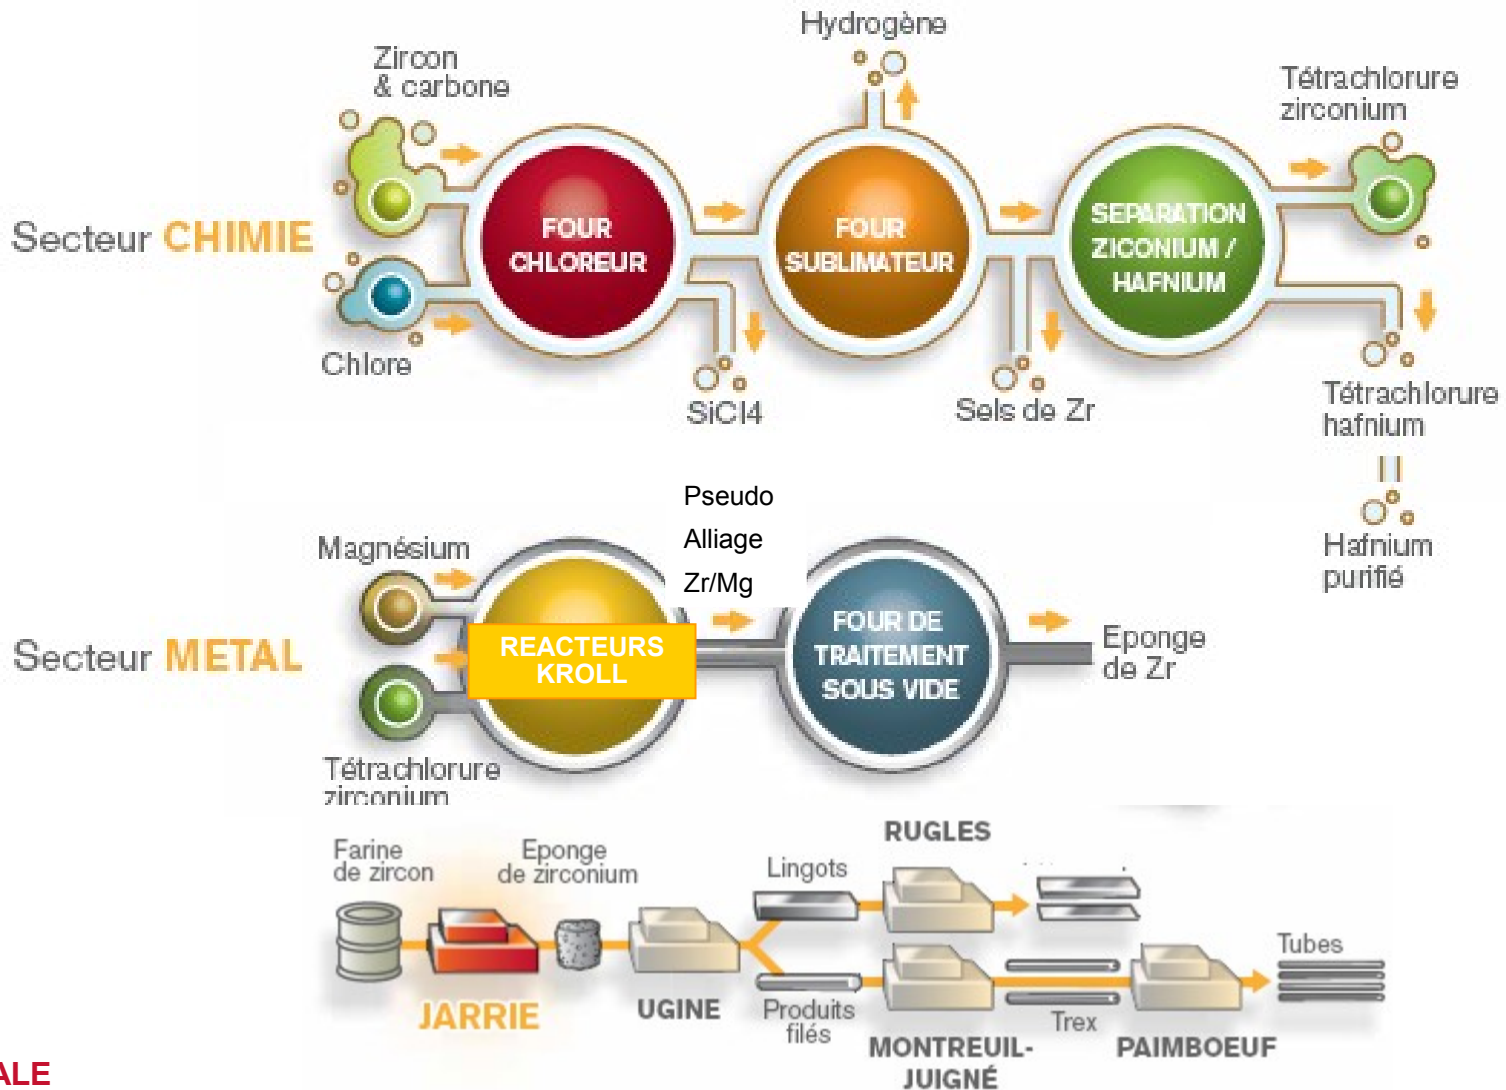

FILIALE

Prévention des risques

► Risques accidentels

- ◆ Remise des compléments PPRT à la DREAL. Plus de cinquante scénarios d'accidents majeurs identifiés : 1200 K€ déjà engagés
- ◆ Mise en conformité zones ATEX : 50 K€
- ◆ Poursuite du plan de réduction du risque incendie : 150 K€ en 2010
- ◆ Bassins de relevage pour recyclage effluents pollués : 700 K€

► Santé et sécurité au travail

- ◆ Démarche ARES (identification des gestes sûrs et des gestes à risques) : 120 K€
- ◆ Démarche HSE en tête (labellisation d'une zone en terme de standards, savoirs faire, management visuel, et maîtrise des risques : 100 K€

► Risques chroniques

- ◆ Réduction des consommations d'eau et amélioration de la qualité des rejets : 340 K€ déjà engagés
- ◆ Optimiser le traitement des rejets gazeux du site : 400 K€ en 2009

Bilan du SGS

► Avancement depuis le dernière réunion du CLIC

- ◆ 239 visites sécurité / environnement
- ◆ 10 audits internes sécurité / environnement
- ◆ Formations aux risques spécifiques du site (pyrophoriques, chimiques, ATEX, ...)
- ◆ Remise des compléments PPRT à la DREAL fin février 2010
- ◆ 4 exercices POI réalisés dont les thèmes sont issus des scénarios des études de dangers

Exercice du 03/06/2009: Décompression d'un four sublimtateur + 1 personne décédée + pression médiatique simulée

Exercice du 08/09/2009 : Débordement d'un bac de solvant à l'atelier procédé S + 2 blessés.

Mise en œuvre du protocole d'assistance des industriels de la chimie du Sud Grenoblois

Exercice du 04/11/2009: Explosion d'un réacteur Kroll + risque persistant dû à un autre réacteur en pression. Pilotage à distance du process.

Exercice du 14/04/2010 : Feu de peroxyde de sodium au laboratoire de contrôle et risque de propagation aux locaux adjacents

Bilan du SGS

- ▶ **3 inspections DREAL portant sur les thèmes :**
 - ◆ **Arrêté Préfectoral : chapitres « pollution des eaux » et « traitements des effluents gazeux »**
 - ◆ **Mesures de Maîtrises des Risques dans le cadre du PPRT**
 - ◆ **REACH**

- ▶ **Aucun incident significatif depuis la dernière réunion du CLIC**

- ▶ **Pas de modifications notoires de nos autorisations ICPE**

Programme pluriannuel de réduction des risques (2008 / 2012)

- ▶ **Durée : 5 ans** **Coût : environ 20 millions d'euros**

- ▶ **Réduction des risques technologiques (2010-2015)**
 - ◆ **1^{ère} estimation : 3425 K€ (hors séisme)**

- ▶ **Réduction du risque incendie de 2008 à 2010 : 1850 k€**

- ▶ **Réduction du risque de pollution des eaux : 1480 k€**

- ▶ **Réduction du risque toxique : 1800 K€**